



Hyväksytty testausorganisaatio

Työ n:o Työkohde
Jokelankuja, koekuopat

Tilaaja
LiiVi

X 6909113,055 Y 485805,417 Maanpinta 97,113 Korkeusjärjestelmä N2000
Piste 1 Paalu Sivulle
Näytteenottosyvyys 1 m Näytteenottosyvyys 2 m Ottotapa
0,5 0,7 Kaivinkone


Näytteenottaja Päiväys: Klo:
Veli-Pekka.Wallenius 25.11.2022

Maalaji	Lyhenne	Tarkennus	Luokka	E-moduli
Silttimoreeni	SiMr			
Humuspitoisuus %	Kuivairtoisuus g/cm ³	Routivuus	Näytteen paino g	Vesipitoisuus-%
	2,65	Routiva	485	15,67
				Seula

Huomautuksia:

Rakeisuudet

0.0016	0.0035	0.0075	0.0222	0.0507	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16
7.5	12.0	22.0	48.3	73.4	80,0	86	89	92	94	95	97	97	100

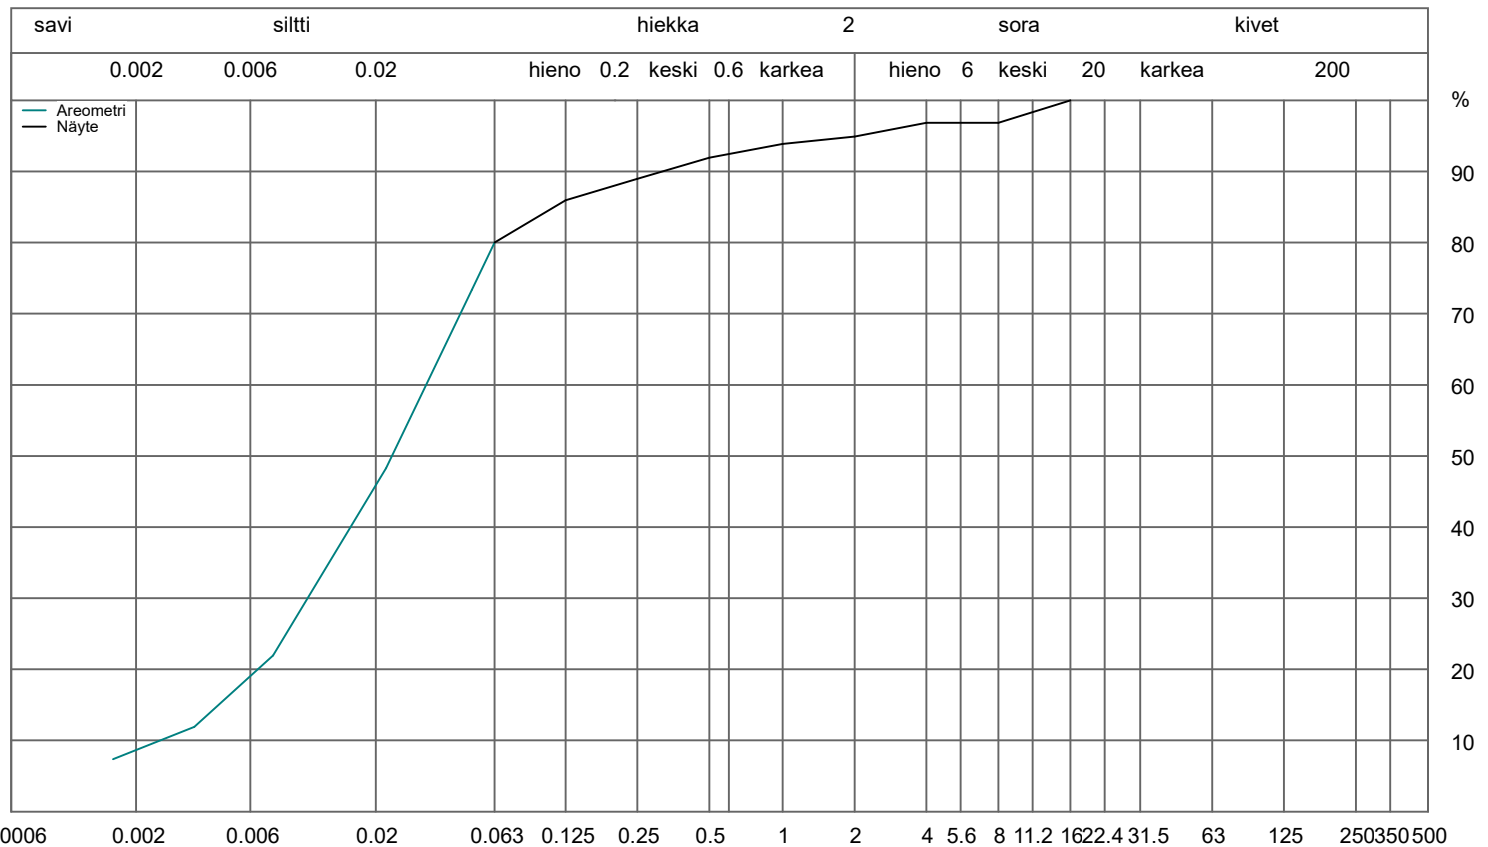

Tulos koskee vain testattua näytettä

Tutk.pvm: 30.11.2022

Jyväskylän kaupunki/Maalaboratorio
Kuormaajantie 26
40320 Jyväskylä
Veli-Pekka.Wallenius@jyvaskyla.fi
050 588 2217

Tutkija: Veli-Pekka.Wallenius