


OCL-Keskiarvo

Näyte:

PANK-hyväksytty testausorganisaatio

Tyyppi:	AB11	Luokka: B			Päiväys	Päiväys: 10.06.2014 Klo: 14:18					
Piiri	Urakka U2014					Koneasema Testikoneasema					
Urakoitsija Demo-Asfaltti Oy					Ottaja Urakoit	^{Ottaja} Urakoitsija					
Tie	N:0 0	Tieosa Useita tieosia						Paalu			
Aosa	Aet	Losa	Let		Kaista			Sarja	Resepti		
		0.	063	0.5	2	4	8	11.2	16	22.4	
Ohjearvo		5,6		23,0	44,0	58,0	79,0	96,0	100,0	100,0	
Keskiarvo			5.3	20.2	40.8	49.8	77.9	95.6	100.0	100.0	
Yhteensä			22	32	32	32	32	32	32	32	
Side-%: Ohje-%: Täyte-%Ohje-% 5.33 5,50			7	nalli: I	isäaine:	Sideai	ne:	Tarttuvuus	MYR:		
Näytteenotto menetelmä			Si	epi ' á	ritysr telm			suur	äärity	etelmä	

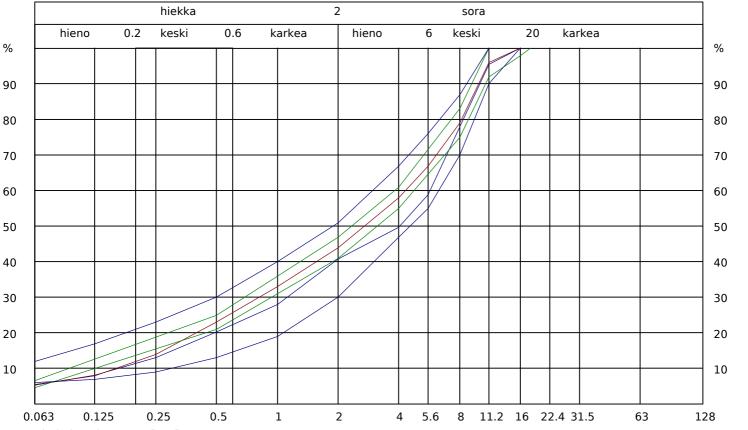

Tulos koskee vain testattua näytettä

Demo-Asfaltti Oy Turmiontie 24 13720 Parola mikko.laanti@strokeplan.com 050 5147485